

P03/3-RS485-GPS, P03/3-RS485-CET

Wetterstation

Technische Daten und Installationshinweise

Artikelnummern

30145 (P03/3-RS485-GPS)

30151 (P03/3-RS485-CET)



1. Beschreibung

Die **Wetterstation P03/3-RS485-GPS/CET** misst Temperatur, Windgeschwindigkeit und Helligkeit (Ost-, Süd- und Westsonne). Sie erkennt Niederschlag und empfängt das Zeitsignal über GPS. Bei der Wetterstation P03/3-RS485-GPS werden die Weltzeit UTC und Standortkoordinaten ausgegeben. Auch Sonnenrichtung (Azimut) und -höhe (Elevation) werden berechnet und ausgegeben. Bei der Wetterstation P03/3-RS485-CET wird die Mitteleuropäische Zeit (CET) ausgegeben, die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt automatisch nach den Vorgaben für Mitteleuropa.

Die Wetterstation sendet einmal pro Sekunde die aktuell erfassten Wetterdaten, Datum und Uhrzeit. Dieser Datenstrom kann mit einem Endgerät wie SPS, PC oder MC empfangen und ausgewertet werden.

Funktionen beider Modelle:

- Helligkeitsmessung** mit drei separaten Sensoren für Ost, Süd und West. Dämmerungserkennung
- Windmessung**: Die Windstärkemessung erfolgt elektronisch und somit geräuschlos und zuverlässig, auch bei Hagel, Schnee und Minustemperaturen. Auch Luftverwirbelungen und aufsteigende Winde im Bereich der Wetterstation werden erfasst
- Temperaturmessung**
- Beheizter **Niederschlagsensor** (1,2 Watt): Keine Fehlmessung bei Tau oder Nebel, schnelles Abtrocknen nach Ende des Niederschlags
- Datensendezyklus 1 Sekunde

Funktionen P03/3-RS485-GPS:

- Integrierter **GPS-Empfänger**. Ausgabe von UTC (Koordinierte Weltzeit), Position (Längengrad, Breitengrad) und Sonnenstand (Azimut, Elevation)

Funktionen P03/3-RS485-CET:

- Integrierter **GPS-Empfänger**. Ausgabe der Mitteleuropäischen Zeit (CET), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

1.0.1. Lieferumfang

- Wetterstation

1.1. Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Weiß / Transluzent
Montage	Aufputz
Schutzgrad	IP 44
Maße	ca. 96 x 77 x 118 (B x H x T, mm)
Gewicht	ca. 160 g
Umgebungstemperatur	Betrieb -30...+50°C, Lagerung -30...+70°C
Betriebsspannung	24 V DC ±10%. Ein passendes Netzgerät kann bei Elsner Elektronik bezogen werden.
Leitungsquerschnitt	Massivleiter bis 0,8 mm ²
Strom	max. 120 mA, Restwelligkeit 10%
Datenausgabe	RS485
Heizung Regensensor	ca. 1,2 W
Messbereich Temperatur	-40...+80°C
Auflösung (Temperatur)	0,1°C
Genauigkeit (Temperatur)	±1,5°C bei -25...+80°C
Messbereich Wind	0...35 m/s
Auflösung (Wind)	0,1 m/s
Genauigkeit (Wind)	bei Umgebungstemperatur -20...+50°C: ±22% des Messwerts bei Anströmung von 45...315° ±15% des Messwerts bei Anströmung von 90...270° (Anströmung frontal entspricht 180°)
Messbereich Helligkeit	0 ... 99.000 Lux
Auflösung (Helligkeit)	1 Lux bis 300 Lux 2 Lux bis 1000 Lux 20 Lux bis 99.000 Lux
Genauigkeit (Helligkeit)	±15% bei 30 Lux ... 30 000 Lux

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

2. Installation und Inbetriebnahme



Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.



VORSICHT! Elektrische Spannung!

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Teile.

- Untersuchen Sie das Gerät vor der Installation auf Beschädigungen. Nehmen Sie nur unbeschädigte Geräte in Betrieb.
- Halten Sie die vor Ort geltenden Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen für die elektrische Installation ein.
- Nehmen Sie das Gerät bzw. die Anlage unverzüglich außer Betrieb und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Einschalten, wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die Gebäudeautomation und beachten Sie die Gebrauchsanleitung. Unsachgemäße Verwendung, Änderungen am Gerät oder das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung führen zum Erlöschen der Gewährleistungs- oder Garantieansprüche. Betreiben Sie das Gerät nur als ortsfeste Installation, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld. Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.1. Montageort

Wählen Sie eine Montageposition am Gebäude, wo Wind, Regen und Sonne ungehindert von den Sensoren erfasst werden können. Es dürfen keine Konstruktions-teile über der Wetterstation angebracht sein, von denen noch Wasser auf den Niederschlagsensor tropfen kann, nachdem es bereits aufgehört hat zu regnen oder zu schneien. Die Wetterstation darf nicht durch den Baukörper oder zum Beispiel Bäume abgeschattet werden.

Um die Wetterstation herum muss mindestens 60 cm Freiraum belassen werden. Dadurch wird eine korrekte Windmessung ohne Luftverwirbelungen ermöglicht. Zugleich verhindert der Abstand, dass Spritzwasser (abprallende Regentropfen) oder Schnee (Einschneien) die Messung beeinträchtigt. Auch Vogelbiss wird vorbeugegt.

Beachten Sie bitte auch, dass eine ausgefahrene Markise keinen Schatten auf das Gerät wirft und dieses nicht in den Windschatten legt.

Auch die Temperaturmessung kann durch äußere Einflüsse verfälscht werden, z. B. durch Erwärmung oder Abkühlung des Baukörpers, an dem der Sensor montiert ist (Sonneninstrahlung, Heizungs- oder Kaltwasserrohre).

Magnetfelder, Sender und Störfelder von elektrischen Verbrauchern (z. B. Leuchstofflampen, Leuchtreklamen, Schaltnetzteile etc.) können den Empfang des GPS-Signals stören oder unmöglich machen.

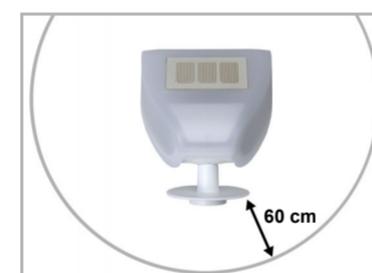


Abb. 1
Die Wetterstation muss unterhalb, seitlich, und frontal mindestens 60 cm Abstand zu anderen Elementen (Baukörper, Konstruktionsteile usw.) haben.

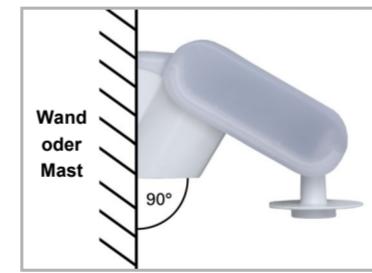


Abb. 2
Die Wetterstation muss an einer senkrechten Wand (bzw. einem Mast) angebracht werden.



Abb. 3
Die Wetterstation muss in der Querrichtung horizontal (waagerecht) montiert sein.

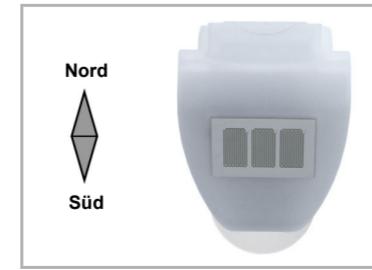


Abb. 4
Bei Installation auf der Nordhalbkugel muss die Wetterstation nach Süden ausgerichtet werden.

Bei Installation auf der Südhalbkugel muss die Wetterstation nach Norden ausgerichtet werden.

2.2. Montage des Sensors

2.2.1. Montage des Halters

Der Sensor beinhaltet einen kombinierten Wand-/Masthalter, der bei Lieferung mit Klebestreifen an der Gehäuserückseite befestigt ist. Befestigen Sie den Halter senkrecht an Wand oder Mast.

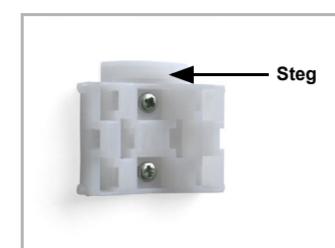


Abb. 5
Bei Wandmontage: ebene Seite zur Wand, halbmondförmiger Steg nach oben.

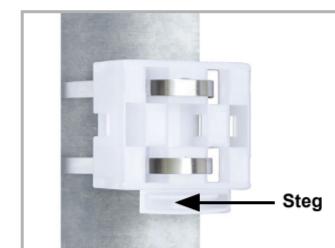


Abb. 6
Bei Mastmontage: geschwungene Seite zum Mast, Steg nach unten.



Abb. 7
Als ergänzendes, optionales Zubehör sind verschiedene Ausleger für die flexible Wand-, Mast- oder Balkenmontage des Sensors bei Elsner Elektronik erhältlich.

Beispiel für den Einsatz eines Auslegers: Der Sensor lässt sich durch die Kugelgelenke in die optimale Position drehen. (Abbildung des Sensormodells beispielhaft)



Abb. 8
Beispiel für den Einsatz eines Auslegers: Durch den Gelenk-Ausleger ragt der Sensor unter dem Dachvorsprung hervor. (Abbildung des Sensormodells beispielhaft)

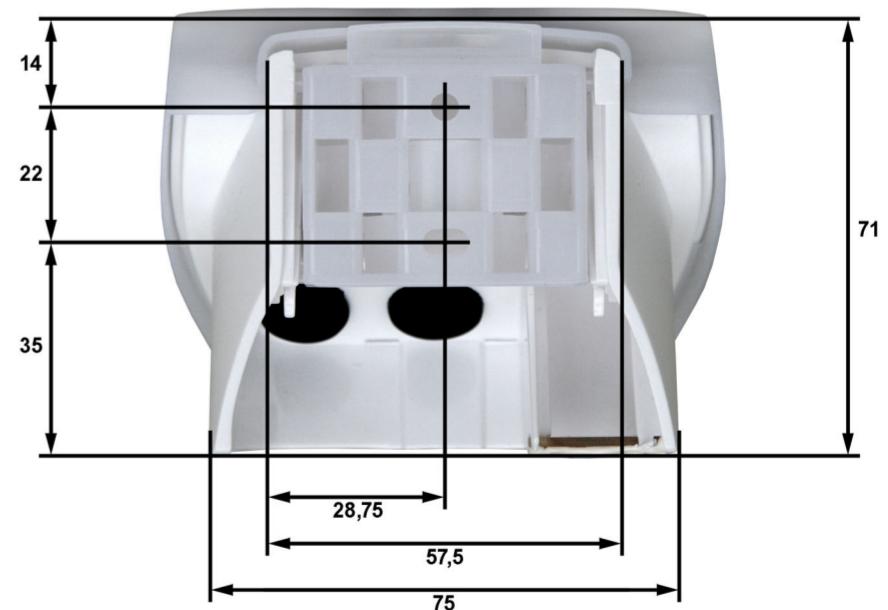


Abb. 9
Beispiel für den Einsatz eines Auslegers: Montage an einem Mast mit Schneckenwinde-Schellen. (Abbildung des Sensormodells beispielhaft)

2.2.2. Ansicht der Rückwand und Bohrplan

Abb. 10 a+b
Bohrplan.

Bemaßung Gehäuserückseite mit Halter, Maße in mm. Technisch bedingte Abweichungen möglich.



2.2.3. Vorbereitung des Sensors



Abb. 11
1 Rasten des Deckels
2 Gehäuse-Unterteil

Der Deckel der Wetterstation mit dem Regensensor ist am unteren Rand rechts und links eingerastet (siehe Abb.). Nehmen Sie den Deckel von der Wetterstation ab. Gehen Sie sorgfältig vor, um die **Kabelverbindung** zwischen der Platine im Unterteil und dem Regensensor im Deckel nicht abzureißen (Kabel mit Stecker).

Schließen Sie die Modbus-Datenleitung an den Klemmen A und B an. Schließen Sie die Spannungsversorgung (24 V DC) an den Klemmen 1 und 2 an. Auf korrekten Anschluss achten!

Führen Sie das Anschlusskabel durch die Gummidichtung an der Unterseite der Wetterstation und schließen Sie Spannung und Datenkabel an die dafür vorgesehenen Klemmen an.

Der Anschluss erfolgt mit handelsüblichem Telefonkabel (J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8).

Das Verbindungsstück zwischen Deckel und Platine muss eingesteckt sein.

2.2.4. Aufbau der Platine

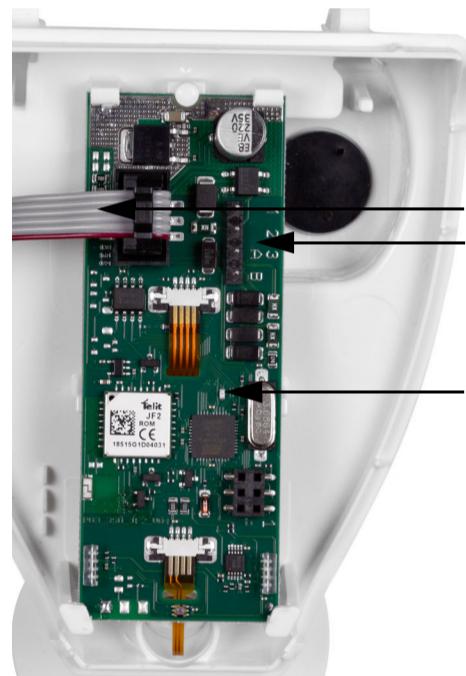


Abb. 12: Übersicht Platine
1 Kabelverbindung zum Niederschlagsensor im Gehäusedeckel
2 Steckplatz für Anschlussstecker, geeignet für Massivleiter bis 0,8 mm²
1: +24 V DC / 2: GND
A: Daten / B: Daten
3 Kontroll-LED GPS-Empfang

2.2.5. Anbringen des Geräts

Schließen Sie das Gehäuse, indem Sie den Deckel über das Unterteil stülpen. Der Deckel muss rechts und links mit einem deutlichen „Klick“ einrasten.

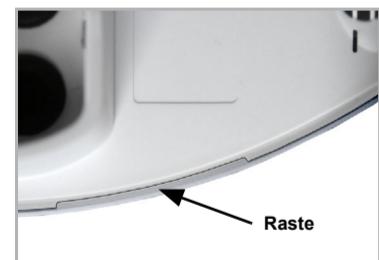


Abb. 13
Prüfen Sie ob Deckel und Unterteil richtig verrastet sind! Die Abbildung zeigt das geschlossene Gehäuse von unten.



Abb. 14
Schieben Sie das Gehäuse von oben in den montierten Halter. Die Zapfen des Halters müssen dabei in den Schienen des Gehäuses einrasten.

Zum Abnehmen lässt sich das Gerät nach oben gegen den Widerstand der Rasten wieder aus dem Halter herausziehen.

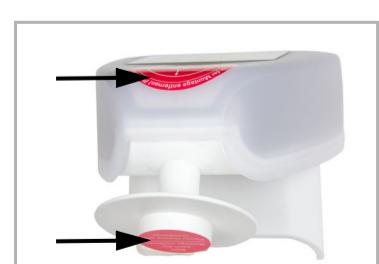


Abb. 15
Entfernen Sie nach der Montage den Schutzauflieger am Windsensor und den Hinweisaufkleber „Abstand“ an der Oberseite des Deckels.

2.3. Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme

Öffnen Sie die Wetterstation nicht, wenn Wasser (Regen) eindringen kann: Schon wenige Tropfen könnten die Elektronik beschädigen.

Achten Sie auf korrekten Anschluss. Ein Falschanschluss kann zur Zerstörung der Wetterstation oder mit ihr verbundener elektronischer Geräte führen.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der Temperatursensor (kleine Platine an der Unterseite des Gehäuses) nicht beschädigt wird. Auch die Kabelverbindung zwischen Platine und Regensensor darf beim Anschluss nicht abgerissen oder geknickt werden.

Der korrekte Windmesswert kann erst ca. 10 Sekunden nach Anlegen der Versorgungsspannung ausgegeben werden.

2.4. Wartung der Wetterstation



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch automatisch bewegte Komponenten!

Durch die Automatiksteuerung können Anlagenteile anlaufen und Personen in Gefahr bringen.

- Gerät zur Wartung und Reinigung immer vom Strom trennen.

Das Gerät sollte regelmäßig zweimal pro Jahr auf Verschmutzung geprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung kann die Funktion des Sensors eingeschränkt werden.



Das Gerät kann beschädigt werden, wenn Wasser in das Gehäuse eindringt.

- Nicht mit Hochdruckreinigern oder Dampfstrahlern reinigen.

3. Übertragungsprotokoll

Alle verwendeten Zeichen bzw. Zahlen beruhen auf der ASCII-Norm, d. h. dass jeder Messwert, der intern als Integer oder Float-Wert verarbeitet wird, immer in seinen einzelnen Zeichen im ASCII-Format zerlegt und übertragen wird. Diese müssen dann vom Empfänger im umgekehrten Prozess wieder zusammengesetzt werden.

Übertragungsrate	Datenbits	Stopbit	Parität
19200 Baud	8	1	keine

Die Prüfsumme wird durch Addition aller empfangenen Bytes bis Byte 35 vom Empfänger mitgerechnet und dann mit der von der P03 übertragenen Prüfsumme verglichen.

Einheiten:

Temperaturen	Sonne	Tageslicht	Wind
in Grad Celsius	in Kilolux	in Lux	in Meter/Sekunde

P03/3-RS485-GPS:

Byte Nr.	Zeichen	Beschreibung
1	G	Start des Strings
2	+/-	Außentemperatur in °C, Vorzeichen
3	0 ... 9	Außentemperatur in °C, Zehnerstelle
4	0 ... 9	Außentemperatur in °C, Einerstelle
5	.	Außentemperatur in °C, Dezimalpunkt
6	0 ... 9	Außentemperatur in °C, Zehntelstelle
7	0 ... 9	Sonne Süd in kLux, Zehnerstelle
8	0 ... 9	Sonne Süd in kLux, Einerstelle
9	0 ... 9	Sonne West in kLux, Zehnerstelle
10	0 ... 9	Sonne West in kLux, Einerstelle
11	0 ... 9	Sonne Ost in kLux, Zehnerstelle
12	0 ... 9	Sonne Ost in kLux, Einerstelle
13	J/N	Lux Dämmerung Meldung
14	0 ... 9	Tageslicht in Lux, Hunderterstelle
15	0 ... 9	Tageslicht in Lux, Zehnerstelle
16	0 ... 9	Tageslicht in Lux, Einerstelle
17	0 ... 9	Wind in m/s, Zehnerstelle
18	0 ... 9	Wind in m/s, Einerstelle
19	.	Wind in m/s, Dezimalpunkt
20	0 ... 9	Wind in m/s, Zehntelstelle
21	J/N	Regenmeldung
22	?/1...7	UTC Wochentag (1 = Montag ... 7 = Sonntag ? = UTC nicht OK)
23	0 ... 9	UTC Datum Tag, Zehnerstelle
24	0 ... 9	UTC Datum Tag, Einerstelle
25	0 ... 9	UTC Datum Monat, Zehnerstelle
26	0 ... 9	UTC Datum Monat, Einerstelle
27	0 ... 9	UTC Datum Jahr, Zehnerstelle
28	0 ... 9	UTC Datum Jahr, Einerstelle
29	0 ... 9	UTC Zeit Stunde, Zehnerstelle
30	0 ... 9	UTC Zeit Stunde, Einerstelle
31	0 ... 9	UTC Zeit Minute, Zehnerstelle
32	0 ... 9	UTC Zeit Minute, Einerstelle
33	0 ... 9	UTC Zeit Sekunde, Zehnerstelle
34	0 ... 9	UTC Zeit Sekunde, Einerstelle
35	0/1	GPS-Meldung Azimuth/Elevation/Länge/Breite (1 = OK, 0 = nicht OK)
36	0 ... 3	Azimut in °, Hunderterstelle

Byte Nr.	Zeichen	Beschreibung
37	0 ... 9	Azimut in °, Zehnerstelle
38	0 ... 9	Azimut in °, Einerstelle
39	.	Azimut in °, Dezimalpunkt
40	0 ... 9	Azimut in °, Zehntelstelle
41	+/-	Elevation in °, Vorzeichen
42	0 ... 9	Elevation in °, Zehnerstelle
43	0 ... 9	Elevation in °, Einerstelle
44	.	Elevation in °, Dezimalpunkt
45	0 ... 9	Elevation in °, Zehntelstelle
46	O/W	Länge in ° (O = Ost, W = West)
47	0/1	Länge in °, Hunderterstelle
48	0 ... 9	Länge in °, Zehnerstelle
49	0 ... 9	Länge in °, Einerstelle
50	.	Länge in °, Dezimalpunkt
51	0 ... 9	Länge in °, Zehntelstelle
52	N/S	Breite in ° (N = Nord, S = Süd)
53	0 ... 9	Breite in °, Zehnerstelle
54	0 ... 9	Breite in °, Einerstelle
55	.	Breite in °, Dezimalpunkt
56	0 ... 9	Breite in °, Zehntelstelle
57	0 ... 9	Prüfsumme Tausenderstelle
58	0 ... 9	Prüfsumme Hunderterstelle
59	0 ... 9	Prüfsumme Zehnerstelle
60	0 ... 9	Prüfsumme Einerstelle
61	0x03	Endekennung

P03/3-RS485-CET:

Byte Nr.	char	Bezeichnung
1	W	Wetterdaten Start
2	AT: Vorzeichen	Außentemperatur Vorzeichen -/+ in °C
3	AT: 1. Zahl	Außentemperatur 1. Zahl (Zehner)
4	AT: 2. Zahl	Außentemperatur 2. Zahl (Einer)
5	AT: Punkt	Außentemperatur Punkt
6	AT: 3. Zahl	Außentemperatur 3. Zahl (Zehntel)
7	SoS: 1.Zahl	Sonne Süd 1. Zahl (Zehner) 1-99 klx
8	SoS: 2.Zahl	Sonne Süd 2. Zahl (Einer)
9	SoW: 1. Zahl	Sonne West 1. Zahl (Zehner)
10	SoW: 2. Zahl	Sonne West 2. Zahl (Einer)
11	SoO: 1.Zahl	Sonne Ost 1. Zahl (Zehner)
12	SoO: 2. Zahl	Sonne Ost 2. Zahl (Einer)
13	Dämmerung	Dämmerung: J = Ja; N = Nein < 10 lx
14	Tageslicht 0-999Lx	Tageslicht 1. Zahl (Hunderter) 0-999 lx
15	Tageslicht 0-999Lx	Tageslicht 2. Zahl (Zehner)
16	Tageslicht 0-999Lx	Tageslicht 3. Zahl (Einer)
17	Wind: 1. Zahl	Wind 1. Zahl (Zehner)
18	Wind: 2. Zahl	Wind 2. Zahl (Einer)
19	Wind: Punkt	Wind Punkt
20	Wind: 3. Zahl	Wind 3. Zahl (Zehntel)
21	Regen	Regen: J = Ja; N = Nein
22	Wochentag: 1-7	Wochentag: 1 = Mo, 7 = So
23	Datum: Tag 1. Zahl	Datum: Tag 1. Zahl (Zehner)
24	Datum: Tag 2. Zahl	Datum: Tag 2. Zahl (Einer)
25	Datum: Monat 1. Zahl	Datum: Monat 1. Zahl (Zehner)
26	Datum: Monat 2. Zahl	Datum: Monat 2. Zahl (Einer)
27	Datum: Jahr 1. Zahl	Datum: Jahr 1. Zahl (Zehner)
28	Datum: Jahr 2. Zahl	Datum: Jahr 2. Zahl (Einer)
29	Uhrzeit: Std. 1. Zahl	Uhrzeit: Std. 1. Zahl (Zehner)
30	Uhrzeit: Std. 2. Zahl	Uhrzeit: Std. 2. Zahl (Einer)
31	Uhrzeit: Min. 1. Zahl	Uhrzeit: Min. 1. Zahl (Zehner)
32	Uhrzeit: Min. 2. Zahl	Uhrzeit: Min. 2. Zahl (Einer)
33	Uhrzeit: Sec. 1. Zahl	Uhrzeit: Sec. 1. Zahl (Zehner)
34	Uhrzeit: Sec. 2. Zahl	Uhrzeit: Sec. 2. Zahl (Einer)
3		