

Descripción general

El modelo PL221X00 es un equipo de puerta de habitación de hotel con dos iconos de señalización de: *Hacer la habitación* y *No molestar*. Dispone de un pulsador capacitivo para el timbre de la habitación además de un indicador impreso del número de habitación.

Características

- 2 salidas de indicadores de estado.
- 1 área táctil independiente para el timbre.
- Indicador del número de habitación de hotel.


Información técnica

Alimentación KNX	29 Vdc del bus KNX
Consumo del bus	15 mA del bus KNX*
Tamaño	129 x 88 x 6 mm
Montaje	En caja de registros
Conexiones	Terminal de conexión al bus KNX.
Entradas	1 área táctil
Salidas	2 indicadores de estado
Rango de temperatura ambiente	Funcionamiento: -10 °C a 55 °C Almacenamiento: -30°C a 60°C Transporte: -30°C a 60°C
Normativa	Conforme a las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1

*Equivalente a 3 dispositivos de BUS (1 dispositivo de BUS = 5 mA)



El equipo se instala colgando de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera. Se utilizan 2 tornillos de cabeza ovalada en pared, y/o caja de mecanismos universal. Es MUY IMPORTANTE que la cabeza de los tornillos sobresalga 1 mm de la pared.

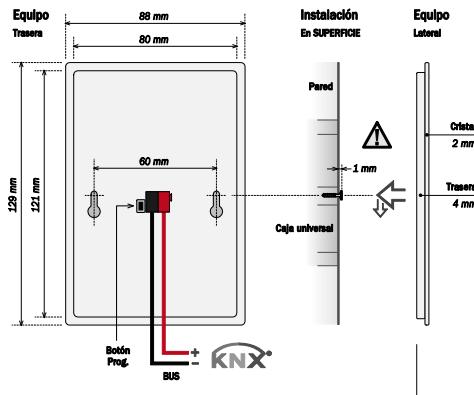

Observaciones

Cablear líneas de baja tensión (bus KNX y entradas) en conductos separados de las líneas de 230 Vac y las salidas, para asegurar que hay suficiente aislamiento y evitar interferencias.

No conectar nunca tensiones de alimentación (230 Vac) u otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX o de las entradas.

Código QR



Instalación