

Especificaciones técnicas

•

MULTICAL® 603

El contador de energía del futuro, totalmente flexible

- Data-logger completamente programable incluyendo registros por minuto
- Intervalo de integración de 2 segundos
- 16 años de vida útil de pila con intervalos de lectura de 10 segundos
- Posibilidad de M-Bus integrado en PCB
- 2 zonas modulares de comunicación idénticas
- Resolución de pantalla de 7 u 8 dígitos
- Interfaz de fácil manejo con 3 teclas
- Posibilidad de pantalla con retroiluminación
- Función Auto Detect de ULTRAFLOW®
- Compatible con fluido mezclado



MID 2014/32/EU


CE [M22]0200

EN 1434

DK-BEK 1178 – 06/11/2014



EN 1434

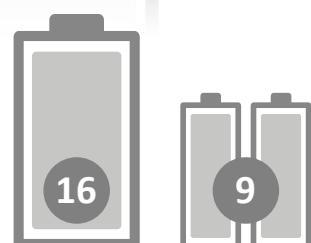

Contenido

Descripción	2
Construcción mecánica	3
Datos mecánicos	3
Diagramas dimensionales	4
Precisión de medición	5
Datos de homologación del contador	5
Datos eléctricos	6
Versiones de producto	8
Configuración del contador	10
Códigos de información INFO en pantalla	11
Accesorios	12

Descripción

MULTICAL® 603 es un integrador todoterreno apto como contador de calefacción, refrigeración o combinado calor/frío, junto con 1 o 2 caudalímetros y 2 o 3 sondas de temperatura. El contador sirve para la medición de energía en prácticamente todos los tipos de instalaciones térmicas donde el agua se emplea como fluido caloportador.

Además de para la medición de la calefacción y refrigeración, el MULTICAL® 603 puede utilizarse para la detección de fugas, el control permanente del rendimiento y como limitador de potencia/caudal con control por válvula, así como para la medición de energía en sistemas tanto abiertos como cerrados.

De conformidad con EN 1434 y MID, el MULTICAL® 603 puede designarse un "integrador" con homologación y verificación de tipo independiente, y puede suministrarse bien como integrador separado o bien como contador completo con sondas de temperatura y caudalímetro montados según los requisitos del cliente.

El MULTICAL® 603 dispone de 2 entradas para caudalímetro que pueden utilizarse tanto para caudalímetros electrónicos como mecánicos. Los pulsos de caudalímetro pueden programarse desde 0,001 hasta 300 pulsos/litro, y el integrador puede programarse para caudales nominales desde 0,6 hasta 15.000 m³/h. El integrador puede suministrarse con entradas para caudalímetro tanto conectadas galvánicamente o como aisladas galvánicamente.

La energía térmica de calefacción y/o de refrigeración acumulada puede visualizarse en kWh, MWh, GJ o Gcal, todas con siete u ocho dígitos representativos más la unidad


de medición. La pantalla ha sido especialmente diseñada con el objetivo de lograr una larga vida útil y un contraste óptimo en un amplio rango de temperaturas. Además, el MULTICAL® 603 puede suministrarse en una variante con pantalla retroiluminada (modelo 603-F).

El MULTICAL® 603 se puede alimentar con pila de litio de tipo D con una vida útil de hasta 16 años o con 2 pilas de litio de tipo A con una vida útil de hasta 9 años. Alternativamente, el contador puede funcionar con alimentación de red de 24 VAC o 230 VAC.

Al diseñar el MULTICAL® 603, se ha conferido una especial importancia a la flexibilidad a través de funciones programables y tarjetas modulares con el fin de garantizar un uso óptimo en una gran variedad de aplicaciones. El contador se configura en fábrica y se suministra listo para usar. No obstante puede modificarse o reconfigurarse tras su instalación a través de las teclas frontales, READy o METERTOOL HCW.

La función Auto Detect permite el cambio del caudalímetro ULTRAFLOW® X4 en el MULTICAL® 603 sin necesidad de efectuar una nueva configuración (cambio del código CCC). El MULTICAL® 603 puede ajustar automáticamente la relación de pulsos y el q_p para adaptarse al ULTRAFLOW® X4 conectado a través de Auto Detect. La función Auto Detect se activa con el código CCC 8xx y se inicia cuando la parte superior y la base del integrador se separan y se montan de nuevo.

Construcción mecánica

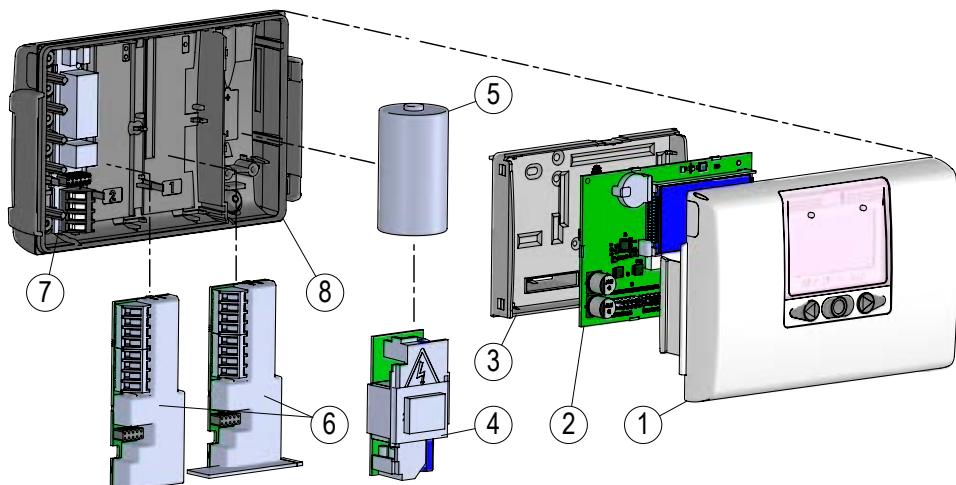

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Parte superior del integrador con teclas frontales e inscripción en láser | 5 | ... o se puede montar una pila |
| 2 | Placa base (PCB) con microprocesador, pantalla, etc. | 6 | 1 o 2 módulos de comunicación |
| 3 | Tapa de verificación (debe abrirse solo en un laboratorio autorizado) | 7 | Bornas de conexión para sondas de temperatura y caudalímetros |
| 4 | Puede montarse una tarjeta de alimentación de red... | 8 | Base del integrador |

Datos mecánicos

Peso	450 g
Temperatura ambiente	5... 55 °C. En ausencia de condensación, localización cerrada (instalación interior)
Clase de protección	Integrador: IP65 conforme a EN/IEC 60529
Temperatura del medio ULTRAFLOW®	2...130 °C
Medio en el ULTRAFLOW®	Agua [agua de calefacción urbana de conformidad con lo descrito en AGFW FW510]
Temperatura de almacenamiento	-25...60 °C (caudalímetro seco)
Cable de conexión	Ø3,5...6 mm
Cable de alimentación	Ø5...8 mm

En caso de temperaturas del medio inferiores a la temperatura ambiente o superiores a 90 °C en el caudalímetro, recomendamos montar el integrador en la pared.

Materiales

Carcasa del integrador	Termoplástico, PC 10 % GF con TPE (elastómero termoplástico)
- Parte superior y base	ABS
- Tapa de verificación	Cable de silicona con aislamiento interior de teflón
Cables	

Datos de homologación del contador

Homologaciones

- Contador de calefacción	DK-0200-MI004-040	Las temperaturas mínimas indicadas aplican únicamente a la homologación. Los contadores no tienen límite inferior de temperatura, por lo que pueden medir temperaturas o saltos térmicos desde 0,01°C ó 0,01 K.
- Rango de temperatura	θ: 2 °C...180 °C	
- Área diferencial	ΔΘ: 3 K...178 K	
- Contador de refrigeración	TS 27.02 012	
- Rango de temperatura	θ: 2 °C...180 °C	
- Área diferencial	ΔΘ: 3 K...178 K	
- Contador de refrigeración/calefacción	Marcado con DK-0200-MI004-040 y TS27.02.012 así como la certificación MID anual	
- Rango de temperatura	θ: 2 °C...180 °C	
- Área diferencial	ΔΘ: 3 K...178 K	
Standard	EN 1434:2015	
Directivas comunitarias	Directiva sobre instrumentos de medida, Directiva sobre baja tensión, Directiva sobre compatibilidad electromagnética, Directiva sobre equipos radioeléctricos, Directiva RoHS	
Denominación EN 1434	Clase ambiental A y C	
Denominación MID		
- Ambiente mecánico	Clases M1 y M2	
- Ambiente electromagnético	Clase E1 y E2	
Conexión de sonda de temperatura		
- Modelo 603-A	Pt100 – EN 60751, conexión de 2 hilos	
- Modelo 603-B	Pt100 – EN 60751, conexión de 4 hilos	
- Modelo 603-C/E/F/M	Pt500 – EN 60751, conexión de 2 hilos	
- Modelo 603-D/G/H	Pt500 – EN 60751, conexión de 4 hilos	


Precisión de medición

Subconjuntos del contador	MPE conforme a EN 1434-1	Precisión típica
MULTICAL® 603	$E_c = \pm [0,5 + \Delta\Theta \min/\Delta\Theta] \%$	$E_c = \pm [0,15 + 2/\Delta\Theta] \%$
ULTRAFLOW®	$E_f = \pm [2 + 0,02 q_p/q]$, pero sin superar $\pm 5 \%$	$E_f = \pm [1 + 0,01 q_p/q] \%$
Juego de sondas de temperatura	$E_t = \pm [0,5 + 3 \Delta\Theta \min/\Delta\Theta] \%$	$E_t = \pm [0,4 + 4/\Delta\Theta] \%$

MULTICAL® 603 y ULTRAFLOW® $q_p 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ @ $\Delta\Theta 30\text{K}$

Precisión típica total de MULTICAL® 603, par de sondas y ULTRAFLOW® en comparación con EN 1434-1.


— Ec+Et+Ef (EN) - - - Ec+Et+Ef (Typ)

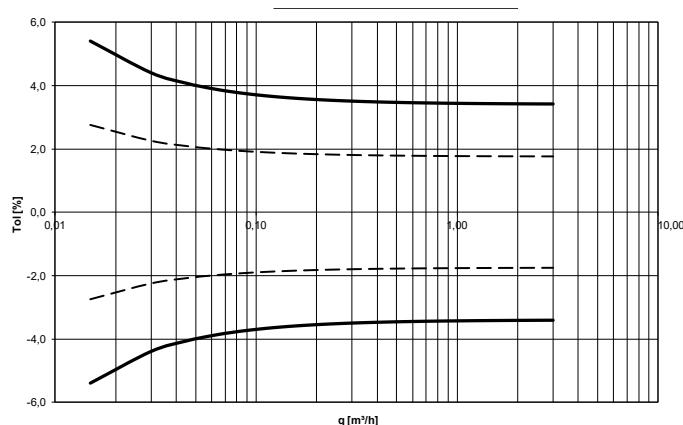


Diagramas dimensionales

Todas las medidas en [mm].


Mediciones mecánicas para integrador MULTICAL® 603

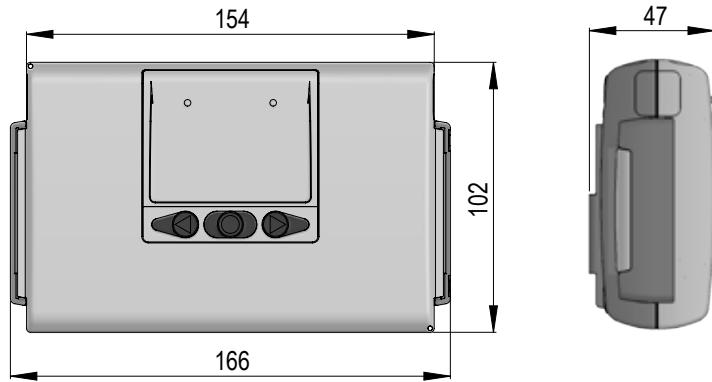


Soporte para montaje en pared

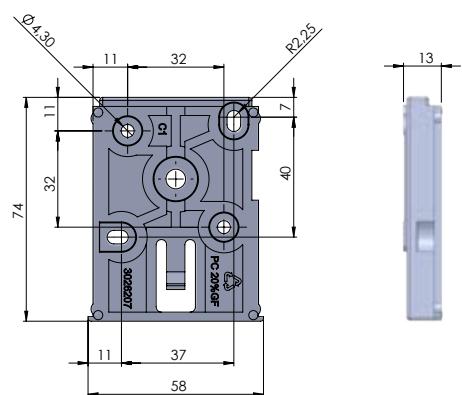

Base del integrador separada y montada en un ULTRAFLOW®

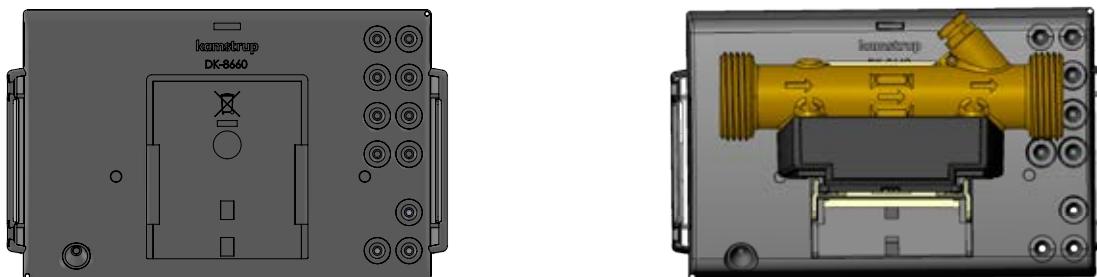

MULTICAL® 603 montado en un ULTRAFLOW® con conexión rosada G¾"

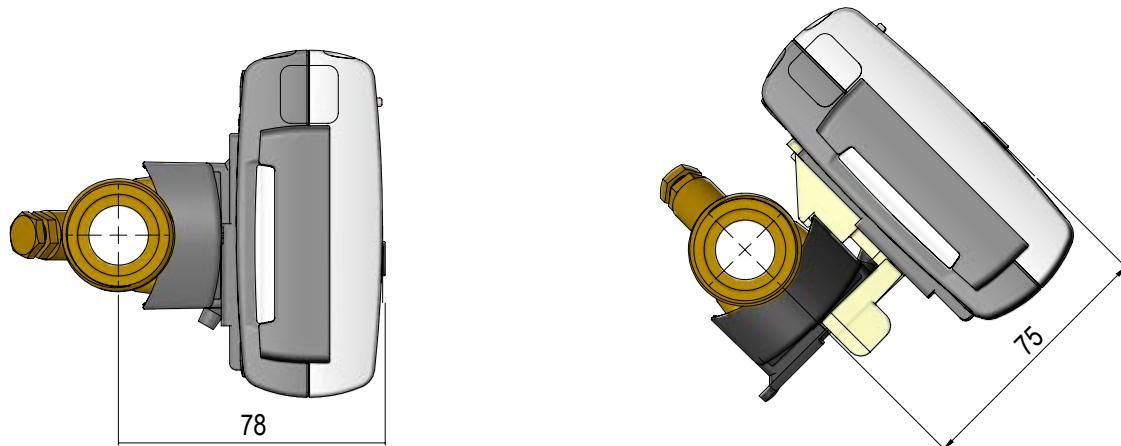

Datos eléctricos

Datos del integrador

Pantalla	LCD – 7 u 8 dígitos, altura de dígitos 8,2 mm									
Resoluciones	999,9999 - 9999,999 - 99999,99 - 999999,9 - 9999999 9999,9999 - 99999,999 - 999999,99 - 9999999,9 - 99999999									
Unidad de energía	MWh – kWh – GJ – Gcal									
Data-logger [EEPROM]										
- Contenidos del logger	Programable – pueden seleccionarse todos los registros									
- Intervalo de registro	Programable – de 1 minuto a 1 año									
- Profundidad de registro	Programable – estándar: 20 años, 36 meses, 460 días, 1400 horas									
Info-logger [EEPROM]	250 códigos de información (se muestran los últimos 50 en la pantalla)									
Reloj/calendario [con batería de reserva]	Reloj, calendario, compensación de año bisiesto, fecha de cierre									
Horario de verano/invierno (DST)	Programable Esta función puede desactivarse para utilizar la "hora normal técnica"									
Precisión horaria	Sin ajuste externo: menos de 15 min/año Con ajuste externo cada 48 horas: menos de 7 s respecto a la hora legal									
Comunicación de datos	Protocolo KMP con CRC16 tanto para la comunicación óptica como para las tarjetas									
Consumo de las sondas de temperatura	< 10 µW RMS									
Tensión de alimentación	3,6 VDC ± 0,1 VDC									
Pila	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #00AEEF; color: white;"> <th></th> <th>3,65 V CC, de litio tipo D</th> <th>3,65 VDC, 2 pilas de litio tipo A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Montaje en pared</td> <td>16 años @ $t_{BAT} < 30^{\circ}\text{C}$</td> <td>9 años @ $t_{BAT} < 30^{\circ}\text{C}$</td> </tr> <tr> <td>Montado sobre caudalímetro</td> <td>14 años @ $t_{BAT} < 40^{\circ}\text{C}$</td> <td>7 años @ $t_{BAT} < 40^{\circ}\text{C}$</td> </tr> </tbody> </table>		3,65 V CC, de litio tipo D	3,65 VDC, 2 pilas de litio tipo A	Montaje en pared	16 años @ $t_{BAT} < 30^{\circ}\text{C}$	9 años @ $t_{BAT} < 30^{\circ}\text{C}$	Montado sobre caudalímetro	14 años @ $t_{BAT} < 40^{\circ}\text{C}$	7 años @ $t_{BAT} < 40^{\circ}\text{C}$
	3,65 V CC, de litio tipo D	3,65 VDC, 2 pilas de litio tipo A								
Montaje en pared	16 años @ $t_{BAT} < 30^{\circ}\text{C}$	9 años @ $t_{BAT} < 30^{\circ}\text{C}$								
Montado sobre caudalímetro	14 años @ $t_{BAT} < 40^{\circ}\text{C}$	7 años @ $t_{BAT} < 40^{\circ}\text{C}$								
	Nota: depende de la configuración del contador y de las tarjetas									
Alimentación de red	230 VAC +15/-30 %, 50/60 Hz 24 VAC ±50 %, 50/60 Hz o 24 VAC +75/-25 % (24 DC solo High Power SMPS)									
Tensión de aislamiento	3,75 kV									
Consumo propio	< 1 W									
Alimentación de reserva	El supercap integrado elimina las interrupciones debidas a fallos eléctricos breves (solo en tarjetas de alimentación de tipo 7 y 8)									

Datos eléctricos

Medición de temperatura	t1 Entrada	t2 Salida	t3 Control	t4 Adicional	$\Delta\Theta$ (t1-t2) Medición de calefacción	$\Delta\Theta$ (t2-t1) Medición de refrigeración	t5 Preajuste para A1 y A2
Rango de medición							
603-A, 2 hilos, Pt100	0,00...185,00 °C [t1 y t2: Homologado para 2,00...180,00°C]						
603-B, 4 hilos, Pt100	0,00...185,00 °C [t1 y t2: Homologado para 2,00...180,00°C]						
603-C/E/F, 2 hilos, Pt500	0,00...185,00 °C [t1 y t2: Homologado para 2,00...180,00°C]						
603-D/G/H, 4 hilos, Pt500	0,00...185,00 °C [t1 y t2: Homologado para 2,00...180,00°C]						
603-M, 2 hilos, Pt500	-40...140 °C						
Corrección de compensación	Hasta ± 0,99 K desde punto cero para t1, t2 y t3						
	Nota: La corrección de compensación solo está activa para las temperaturas medidas. Si se ha seleccionado, por ejemplo, t3 para un valor programado, la corrección de compensación no influirá en el valor preajustado.						
Longitudes máx. de cable (cable de ø máx. de 6 mm)	Pt100, 2 hilos	Pt100, 4 hilos	Pt500, 2 hilos	Pt500, 4 hilos			
	2 x 0,25 mm ² : 2,5 m 2 x 0,50 mm ² : 5 m 2 x 1,00 mm ² : 10 m	4 x 0,25 mm ² : 100 m	2 x 0,25 mm ² : 10 m	4 x 0,25 mm ² : 100 m			
Medición de caudal V1/V2	ULTRAFLOW® V1: 9-10-11 V2: 9-69-11	Pulsos REED V1: 10-11 V2: 69-11	Contacto FET V1: 10-11 V2: 69-11	Pulsos activos 24 V V1: 10B-11B V2: 69B-79B			
Código CCC	1xx-2xx-4xx-5xx-8xx	0xx	9xx	2xx y 9xx			
Clase de pulso según EN 1434	IC	IB	IB	[IA]			
Entrada de pulso	680 kΩ pull-up a 3,6 V	680 kΩ pull-up a 3,6 V	680 kΩ pull-up a 3,6 V	12 mA a 24 V			
Pulso ON	< 0,4 V durante > 1 ms	< 0,4 V durante > 300 ms	< 0,4 V durante > 30 ms	< 4 V durante > 3 ms			
Pulso OFF	> 2,5 V durante > 4 ms	> 2,5 V durante > 100 ms	> 2,5 V durante > 70 ms	> 12 V durante > 4 ms			
Frecuencia de pulso	< 128 Hz	< 1 Hz	< 8 Hz	< 128 Hz			
Frecuencia de integración	< 1 Hz	< 1 Hz	< 1 Hz	< 1 Hz			
Aislamiento eléctrico	No	No	No	2 kV			
Longitud máx. de cable	10 m	10 m	10 m	100 m			
Longitud máx. de cable con Cable Extender Box, modelo 66-99-036	30 m	30 m	30 m	-			
Entradas de pulsos In-A/In-B	Pulsos electrónicos	Pulsos Reed					
Entrada de pulso	680 kΩ pull-up a 3,6 V	680 kΩ pull-up a 3,6 V					
Pulso ON	< 0,4 V durante > 30 ms	< 0,4 V durante > 500 ms					
Pulso OFF	> 2,5 V durante > 30 ms	> 2,5 V durante > 500 ms					
Frecuencia de pulso	< 3 Hz	< 1 Hz					
Aislamiento eléctrico	No	No					
Longitud máx. de cable	25 m	25 m					
Requisitos para contacto externo		Corriente de fuga en abierto < 1 µA					
Salidas de pulsos Out-C/Out-D	HC-003-11 HC-003-21/-31	[antes 2017-05] [antes 2018-04]	HC-003-11 HC-003-21/-31	[después 2017-05] [después 2018-04]			
Tipo de salida de pulsos		Colector abierto [OB]		Opto FET			
Tensión externa		5...30 V CC		5...48 VDC/CA			
Corriente		< 10 mA		< 50 mA			
Tensión residual		$U_{CE} \approx 1$ V a 10 mA		$R_{ON} \leq 40 \Omega$			
Aislamiento eléctrico		2 kV		2 kV			
Longitud máx. de cable		25 m		25 m			

Versiones de producto

Número de tipo MULTICAL® 603

	Modelo 603-	Datos estáticos Figuran en el frontal del contador 603-X XX X -					Datos dinámicos Se indican en pantalla				
		□	□	□□	-	□	□□	□	□□	□□	□□
Tipo de integrador											
Pt100 2 hilos	t1-t2	V1	M-Bus	A							
Pt100 4 hilos	t1-t2	V1	M-Bus	B							
Pt500 2 hilos	t1-t2	V1	M-Bus	C							
Pt500 4 hilos	t1-t2	V1	M-Bus	D							
Pt500 2 hilos	t1-t2-t3	V1-V2		E							
Pt500 2 hilos	t1-t2-t3	V1-V2	Pantalla retroiluminada	F							
Pt500 4 hilos	t1-t2	V1 [pulsos activos 24 V]	M-Bus	G							
Pt500 2 hilos	t1-t2-t3	V1-V2	[Sólo fluido mezclado]	M							
Tipo de contador											
Contador de calor		MID Módulo B									1
Contador de calor		MID Módulo B+D									2
Contador de calor/refrigeración		MID Módulo B+D y TS 27.02 *	$\Theta_{HC} = OFF$								3
Contador de calor		Homologación nacional									4
Contador de refrigeración		TS 27.02+BEK1178									5
Contador de calor/refrigeración		MID Módulo B+D y TS 27.02 *	$\Theta_{HC} = ON$								6
Contador volumétrico, caliente											7
Contador volumétrico, frío											8
Contador de energía											9
Código de país											
Establecido por Kamstrup a la recepción del pedido											XX

* En algunos países solo se permite asignar el marcaje MID a los contadores bi-funcionales tipo 3 y 6.

Versiones de producto

Número de tipo MULTICAL® 603

	Datos estáticos Figuran en el frontal del contador 603-X XX X -	Datos dinámicos Se indican en pantalla					X XX X XX XX				
	Modelo 603-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>					
Tipo de caudalímetro											
Suministrado con un ULTRAFLOW®							1				
Suministrado con dos ULTRAFLOW® idénticos							2				
Preparado para un ULTRAFLOW®							7				
Preparado para dos ULTRAFLOW® idénticos							8				
Preparado para caudalímetro con pulsos electrónicos rápidos sin rebote							C				
Preparado para caudalímetro con pulsos electrónicos lentos sin rebote							J				
Preparado para caudalímetro con pulsos lentos con rebote							L				
Preparado para caudalímetro con pulsos activos 24 V							P				
Suministrado con un caudalímetro (Sólo fluido mezclado)							G				
Juego de sondas de temperatura											
Suministrado con sondas de temperatura							00				
Sondas de temperatura Pt500 de 2 hilos											
Sondas de temperatura directas cortas, 2 uds.	DS 27,5 mm						L 1,5 m - 3,0 m			1x	
Sondas de temperatura directas cortas, 2 uds.	DS 38,0 mm						L 1,5 m - 3,0 m			2x	
Sondas de temperatura con portasondas, 2 uds.	PL ø5,8 mm						1,5 m - 10 m			3x	
Sondas de temperatura Pt100 de 2 hilos											
Sondas de temperatura directas cortas, 2 uds.	DS 27,5 mm						L 2,0 m			J6	
Sondas de temperatura Pt500/ Pt100 de 4 hilos											
Juego de sondas con portasondas con cabezal de conexión, 2 uds.	PL ø6,0 mm						L 105 mm - 230 mm			Ax	
Juego de sondas con portasondas con cabezal de conexión, 2 uds.	PL ø5,8 mm						L 90 mm - 180 mm			bx	
Alimentación											
Sin alimentación								0			
Pila, 1 x tipo D-cell								2			
Tarjeta 230 VAC alta potencia SMPS								3			
Tarjeta 24 VAC/VDC alta potencia SMPS								4			
Pila, 1 x tipo D-cell IoT								5			
Tarjeta 230 VAC								7			
Tarjeta 24 VAC								8			
Pila, 2 x tipo A								9			
Tarjetas de comunicación (2 zonas modulares)											
Sin comunicación								00	00		
Data Pulse, inputs (In-A, In-B)								10	10		
Data Pulse, outputs (Out-C, Out-D)								11	11		
Wired M-Bus, inputs (In-A, In-B)								20	20		
Wired M-Bus, outputs (Out-C, Out-D)								21	21		
Wired M-Bus, Thermal Disconnect								22	22		
Wireless M-Bus, inputs (In-A, In-B), 868 MHz								30	30		
Wireless M-Bus, outputs (Out-C, Out-D), 868 MHz								31	31		
linkIQ/wM-Bus, inputs (In-A, In-B), EU								32	32		
linkIQ/wM-Bus, outputs (Out-C, Out-D), EU								33	33		
wM-Bus, inputs (In-A, In-B), 912,5/915/918,5 MHz								34	34		
Analog outputs 2 x 0/4...20 mA								40	40		
Analog inputs 2 x 4...20 mA/0...10 V								41	41		
PQT Controller								43	43		
Low Power Radio, inputs (In-A, In-B), 434 MHz								50	50		
Low Power Radio GDPR, inputs (In-A, In-B), 434 MHz								51	51		
NB-IoT, inputs (In-A, In-B)								56	56		
LON TP/FT-10, inputs (In-A, In-B)								60	60		
BACnet MS/TP, inputs (In-A, In-B)								66	66		
Modbus RTU, inputs (In-A, In-B)								67	67		
2G/4G Network								80	80		
BACnet IP, inputs (In-A, In-B)								81	81		
Modbus/KMP TCP/IP, inputs (In-A, In-B)								82	82		
READY TCP/IP, inputs (In-A, In-B)								83	83		
High Power Radio Router, inputs (In-A, In-B), 444 MHz								84	84		
High Power Radio Router GDPR, inputs (In-A, In-B), 444 MHz								85	85		

Póngase en contacto con Kamstrup A/S para obtener más información sobre versiones de producto.

Configuración del contador

	A	-	B	-	CCC	-	DDD	-	EE	-	FF	-	GG	-	L	-	M	-	N	-	PP	-	RR	-	T	-	VVVV
Posición del caudalímetro																											
Impulsión																											
Retorno																											
Unidad de medición																											
GJ																											
kWh																											
MWh																											
Gcal																											
Auto Detect códigos CCC (UF x4)																											
Resolución normal [7 dígitos]																											
Alta resolución [8 dígitos]																											
Códigos CCC estáticos																											
Contacto Reed [7 dígitos]																											
Electrónico, pulsos rápidos [7 dígitos]																											
Electrónico, pulsos rápidos [8 dígitos]																											
Kamstrup, UF X4 [7 dígitos]																											
Kamstrup, UF X4 [8 dígitos]																											
Electrónico, pulsos lentos [7 dígitos]																											
Pantalla																											
Contador de calefacción [estándar]																											
Contador de calefacción/refrigeración [estándar]																											
Contador de refrigeración [estándar]																											
Tarifas																											
Sin tarifa activa																											
Tarifa por potencia																											
Tarifa por caudal																											
Tarifa por t1-t2																											
Tarifa por Tº de entrada																											
Tarifa por Tº de salida																											
Tarifa controlada por tiempo																											
Tarifa por volumen de calefacción/refrigeración																											
Tarifa PQ																											
Entradas de pulsos In-A/In-B																											
10 m³/h, 10 l/imp, pre-counter 1 [estándar]																			24	24							
Modo de integración																											
Modo adaptativo [2-64 s]																					1						
Modo normal [32 s]																					2						
Modo rápido [8 s]																					3						
Modo rápido [2 s]																					4						
Modo adaptativo [2-64 s]																					5						
Modo normal [32 s]																					6						
Modo rápido [8 s]																					7						
Detección de fugas (V1/V2)																											
OFF																					0						
1,0 % d q_p + 20 % de q																					1						
1,0 % d q_p + 10 % de q																					2						
0,5 % d q_p + 20 % de q																					3						
0,5 % d q_p + 10 % de q																					4						
Detección de fugas en el caudalímetro conectado (In-A/In-B)																											
OFF																					0						
30 min sin pulsos																					1						
Una hora sin pulsos																					2						
Dos horas sin pulsos																					3						

Configuración del contador

	A - B - CCC - DDD - EE - FF - GG - L - M - N - PP - RR - T - VVV
Salidas de pulsos Out-C, Out-D	
Out-C: V1/4	5 ms
Out-C: V1/1, Out-D: V2/1	3,9 ms
Out-C: V1/1	3,9 ms
Out-C: V1/4	22 ms
E1 y V1 o E3 y V1	10 ms
E1 y V1 o E3 y V1	32 ms
E1 y V1 o E3 y V1	100 ms [0,1 s]
Salida controlada basada en comandos de datos	99
Perfil de data-logger	
Perfil de data-logger estándar	10
Nivel de cifrado	
Clave individual	3
Etiqueta personalizada de cliente	
Número de serie	0000

Póngase en contacto con Kamstrup A/S para obtener más información sobre configuración del contador.

Códigos de información INFO en pantalla

Dígitos en pantalla								Descripción
1	2	3	4	5	6	7	8	
Info	t1	t2	t3	V1	V2	In-A	In-B	
1								Sin alimentación principal
2								Nivel de pila bajo
9								Alarma externa [p. ej., a través de KMP]
	1							t1 Por encima del rango de medición o desconectada
		1						t2 Por encima del rango de medición o desconectada
			1					t3 Por encima del rango de medición o desconectada
				2				t1 Por debajo del rango de medición o en cortocircuito
					2			t2 Por debajo del rango de medición o en cortocircuito
						2		t3 Por debajo del rango de medición o en cortocircuito
				9	9			t1-t2 Diferencia de temperatura no válida
						1		V1 Error de comunicación
							1	V2 Error de comunicación
						2		V1 Número de pulsos incorrecto
							2	V2 Número de pulsos incorrecto
						3		V1 Aire
							3	V2 Aire
						4		V1 Sentido de caudal incorrecto
							4	V2 Sentido de caudal incorrecto
						6		V1 Caudal incrementado [caudal1 > q _s , durante más de 1 hora]
							6	V2 Caudal incrementado [caudal2 > q _s , durante más de 1 hora]
						7		V1/V2 Rotura, pérdida de agua [caudal1 > caudal2]
							7	V1/V2 Rotura, entrada de agua [caudal1 < caudal2]
						8		V1/V2 Fuga, pérdida de agua [M1 > M2]
							8	V1/V2 Fuga, entrada de agua [M1 < M2]
							7	In-A2 Fuga en el sistema
							8	In-A1 Fuga en el sistema
							9	In-A1/A2 Alarma externa
							7	In-B2 Fuga en el sistema
							8	In-B1 Fuga en el sistema
							9	In-B1/B2 Alarma externa
Ejemplo:								
1	0	2	0	0	0	9	0	

Nota: Los códigos de información se pueden configurar y, por tanto, no es seguro que todos los parámetros estén disponibles en un MULTICAL® 603 concreto.

Los códigos de información se almacenan en un logger cada vez que hay un cambio en estos. Es posible leer los últimos 250 cambios del código de información así como la fecha del cambio.

Accesorios

Referencia	Descripción
HC-993-02	Alimentación Pila D-cell
HC-993-03	Tarjeta de alimentación de alta potencia 230 VAC
HC-993-04	Tarjeta de alimentación de alta potencia 24 VAC/VDC
HC-993-05	Alimentación Pila D-cell IoT
HC-993-07	Alimentación 230 VAC
HC-993-08	Alimentación 24 VAC
HC-993-09	Alimentación Pila 2xA
2105-002	Tapón de sellado, G¾B [R½]
3026-1148	Tapón de sellado, autoblocante, G¾B [R½]
3026-207.A	Soporte de pared con tornillos y tacos para MULTICAL® 603
3026-517	Tapón de sellado para sondas de temperatura, azul 2 uds.
3026-518	Tapón de sellado para sondas de temperatura, rojo 2 uds.
3026-858	Soporte en ángulo ULTRAFLOW® (qp 0,6...2,5)
3026-909	Soporte para cabezal de lectura óptico
3026-963	Herramienta de desmontaje para MULTICAL® 603
3130-262	Tapón ciego con junta tórica
3130-269	Abrazadera con tornillos
5000-337	Cable de tarjeta, 2 m [2 x 0,25 mm²]
6699-035	Cable USB de configuración de tarjetas
6699-036	Cable Extender Box
6699-042	Placa metálica para cabezal de lectura óptico [20 uds.]
6699-047	Etiqueta de suministro MULTICAL® 403/603, 10 uds. [2006-681]
6699-099	Cabezal de lectura óptico con conexión USB
6699-110	Soporte de panel
6699-403	Transformador de seguridad de 230/24 VAC para 5 VA
6699-404	Transformador de seguridad de 230/24 VAC para 10 VA
6699-405	Transformador de seguridad de 230/12/24 VAC para 63 VA
6699-447.E	Antena interna para Kamstrup Radio, 434 MHz
6699-448	Mini Triangle antena para Wireless M-Bus y 2G/4G Network Module
6699-482.E	Antena interna para Wireless M-Bus, 868 MHz
6699-724	METERTOOL HCW
6699-725	LogView HCW

Unidades de calibración

Referencia	Descripción
6699-363	Pt500 de 2 hilos, calefacción/refrigeración (utilizada con METERTOOL HCW)
6699-364	Pt500 de 4 hilos, calefacción/refrigeración (utilizada con METERTOOL HCW)
6699-365	Pt100 de 2/4 hilos, calefacción/refrigeración (utilizada con METERTOOL HCW)

Consulte más información sobre el ULTRAFLOW®, las sondas de temperatura y las válvulas de bola en [Kamstrup Product Centre](#).

Póngase en contacto con Kamstrup A/S para obtener más información sobre otros accesorios.

Kamstrup España

Núñez de Balboa, 29
E-28001 Madrid
T: 91 435 9034
info@kamstrup.es
kamstrup.com